

C.I.P.**375 XLR**

TAB.

I


Date

22-04-26

Pays d'origine: DE

Révision

Marquage alternatif: 375 Brand, 9,52 x70

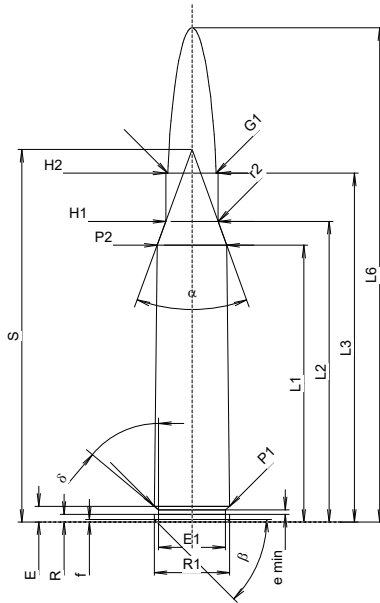**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

| | | | |
|------------------|---|-------|-------|
| L1 ¹⁾ | = | 54.90 | -0.20 |
| L2 ¹⁾ | = | 59.63 | -0.20 |
| L3 ¹⁾ | = | 69.20 | |
| L4 | = | | |
| L5 | = | | |
| L6 | = | 98.00 | |

Culot

| | | | |
|-------|---|------------|--|
| R | = | 1.52 | |
| R1 | = | 14.93 | |
| R3 | = | | |
| E | = | 3.12 | |
| E1 | = | 13.24 | |
| e min | = | 0.90 | |
| delta | = | 50.026111° | |
| f | = | 0.50 | |
| beta | = | 45° | |

Chambre à poudre

| | | | |
|--------------------|---|-------|-------|
| P1 | = | 14.91 | |
| P2 ¹⁾ * | = | 13.82 | -0.20 |

Cône de raccordement

| | | | |
|---------|---|-----------|--|
| alpha * | = | 39°59'49" | |
| S * | = | 73.90 | |
| r1 min | = | | |
| r2 | = | 2.00 | |

Collet

| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| H1 * | = | 10.38 | |
| H2 ¹⁾ | = | 10.38 | |

Projectile

| | | | |
|--------------------|---|-------|--|
| G1 ¹⁾ | = | 9.55 | |
| G2 | = | | |
| F | = | | |
| L3+G ¹⁾ | = | 75.92 | |

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

| | | | |
|------|---|------------|--|
| Pmax | = | 4400 bar | |
| PK | = | 5060 bar | |
| PE | = | 5500 bar | |
| M | = | 25.00 | |
| EE | = | 8050 Joule | |

Autres indications

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| Fe ³⁾ | = | 0.10 | |
| delta L | = | 0.14 | |

CHAMBRE MINI**Longueurs**

| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| L1 | = | 54.81 | |
| L2 | = | 59.48 | |
| L3 ¹⁾ | = | 69.50 | |

Cuvette

| | | | |
|----|---|-------|--|
| R | = | | |
| R1 | = | 15.03 | |
| R2 | = | | |
| R3 | = | | |
| r | = | | |

Chambre à poudre

| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| E | = | 3.12 | |
| P1 ¹⁾ | = | 14.96 | |
| P2 * | = | 13.85 | |

Cône de raccordement

| | | | |
|---------------------|---|-----------|--|
| alpha ¹⁾ | = | 40°00'45" | |
| S * | = | 73.83 | |
| r1 max | = | | |
| r2 | = | | |

Collet

| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| H1 | = | 10.45 | |
| H2 ¹⁾ | = | 10.42 | |

Prise de rayures


| | | | |
|--------------------|---|------|--|
| G1 ¹⁾ * | = | 9.56 | |
| G ¹⁾ | = | 6.72 | |
| alpha1 * | = | 90° | |
| h | = | 0.43 | |
| s | = | 3.00 | |
| i ¹⁾ * | = | 2° | |
| w | = | | |

Canon

| | | | |
|-------------------|---|------|--|
| F ¹⁾ * | = | 9.30 | |
| Z ¹⁾ | = | 9.55 | |

Rayures

| | | | |
|---|---|--------|-----------------|
| b | = | 2.92 | |
| N | = | 6 | |
| u | = | 305.00 | |
| Q | = | 70.16 | mm ² |

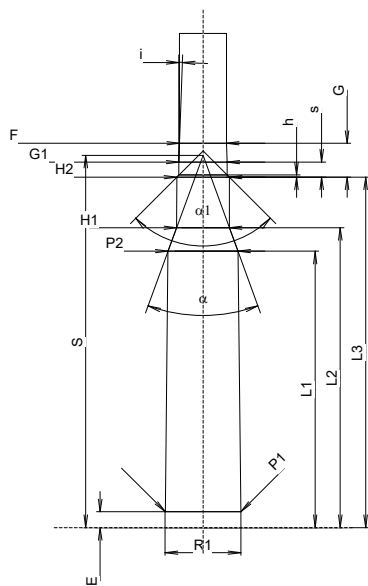

Échelle 1:1.5

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base