

C.I.P.**500 TLD**

TAB.

I

Date


18-10-17

Pays d'origine: FR

Révision

21-11-09

Marquage alternatif: 13 x 94

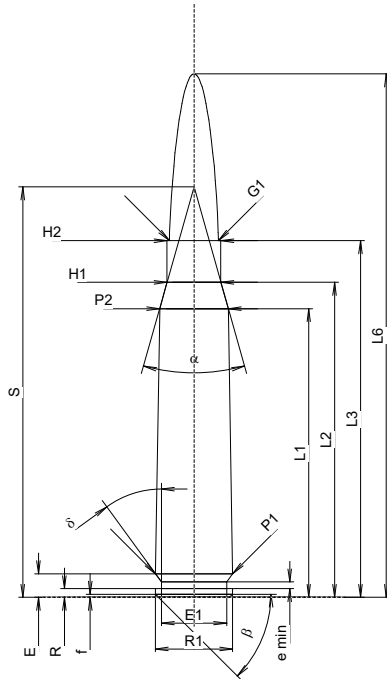**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	76.34	-0.20
L2 ¹⁾	=	83.30	-0.20
L3 ¹⁾	=	94.31	
L4	=		
L5	=		
L6	=	138.43	

Culot

R	=	2.26	
R1	=	20.42	
R3	=		
E	=	6.23	
E1	=	17.27	
e min	=	1.80	
delta	=	36°	
f	=	0.84	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	20.42	
P2 ¹⁾ *	=	18.14	-0.20

Cône de raccordement

alpha * ¹⁾	=	31°28'	
S *	=	108.54	
r1 min	=		
r2	=		

Collet

H1 *	=	14.22	
H2 ¹⁾	=	14.22	

Projectile

G1 ¹⁾ *	=	12.98	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	132.52	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3700 bar	
PK	=	4255 bar	
PE	=	4625 bar	
M	=	25.00	
EE	=	15000 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.15	
delta L	=	0.28	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	76.02	
L2	=	82.82	
L3 ¹⁾	=	94.70	

Cuvette

R	=		
R1	=	20.52	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	5.08	
P1 ¹⁾	=	20.45	
P2 *	=	18.16	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	31°28'	
S *	=	108.25	
r1 max	=		
r2	=		

Collet

H1 *	=	14.33	
H2 ¹⁾	=	14.28	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	13.16	
G ¹⁾	=	38.21	
alpha1	=	30°	
h	=	2.09	
s *	=	13.64	
i ¹⁾ *	=	0°34'59"	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	12.66	
Z ¹⁾	=	12.93	

Rayures

b	=	3.43	
N	=	8	
u	=	381.00	
Q	=	129.63	mm ²

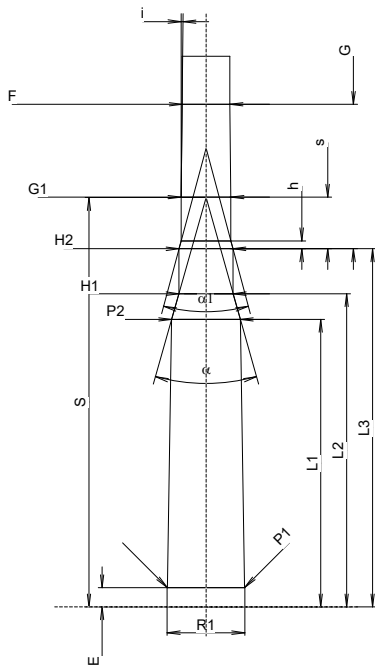

Échelle 1:2

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base