

C.I.P.**7 mm Blaser Mag.**

TAB.


I

Date

09-05-05

Pays d'origine: SE

Révision

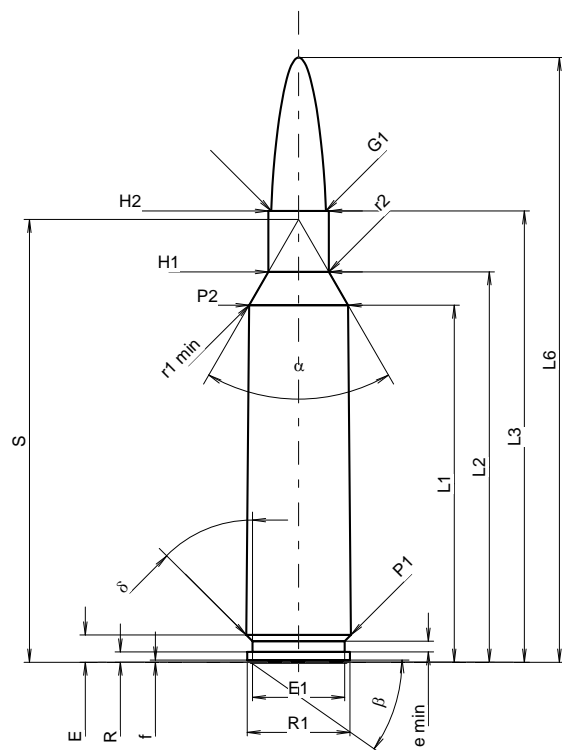**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	47.24	-0.20
L2 ¹⁾	=	51.65	-0.20
L3 ¹⁾	=	59.70	
L4	=		
L5	=		
L6	=	80.00	

Culot

R	=	1.37	
R1	=	13.59	
R3	=		
E	=	3.61	
E1	=	12.19	
e min	=	1.42	
delta	=	45°	
f	=	0.30	
beta	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	13.84	
P2 ¹⁾ *	=	13.09	-0.20

Cône de raccordement

alpha *	=	60°	
S *	=	58.58	
r1 min	=	1.50	
r2	=	2.00	

Collet

H1 *	=	8.00	
H2 ¹⁾	=	8.00	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.22	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	68.96	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4200 bar	
PK	=	4830 bar	
PE	=	5250 bar	
M	=	25.00	
EE	=	4585 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	47.22	
L2	=	51.59	
L3 ¹⁾	=	60.00	

Cuvette

R	=	1.37	
R1	=	13.92	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.61	
P1 ¹⁾	=	13.87	
P2 *	=	13.12	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	60°	
S *	=	58.58	
r1 max	=	1.50	
r2	=	2.00	

Collet

H1 *	=	8.07	
H2 ¹⁾	=	8.02	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	7.23	
G ¹⁾	=	9.26	
alpha l	=	90°	
h	=	0.40	
s *	=	2.00	
i ¹⁾ *	=	0°45'	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	7.04	
Z ¹⁾	=	7.21	

Rayures

b	=	4.06	
N	=	4	
u	=	254.00	
Q	=	40.39	mm ²

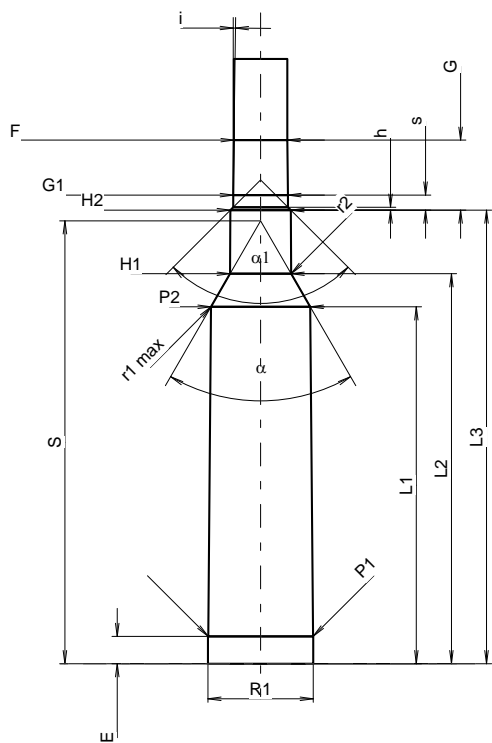

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base